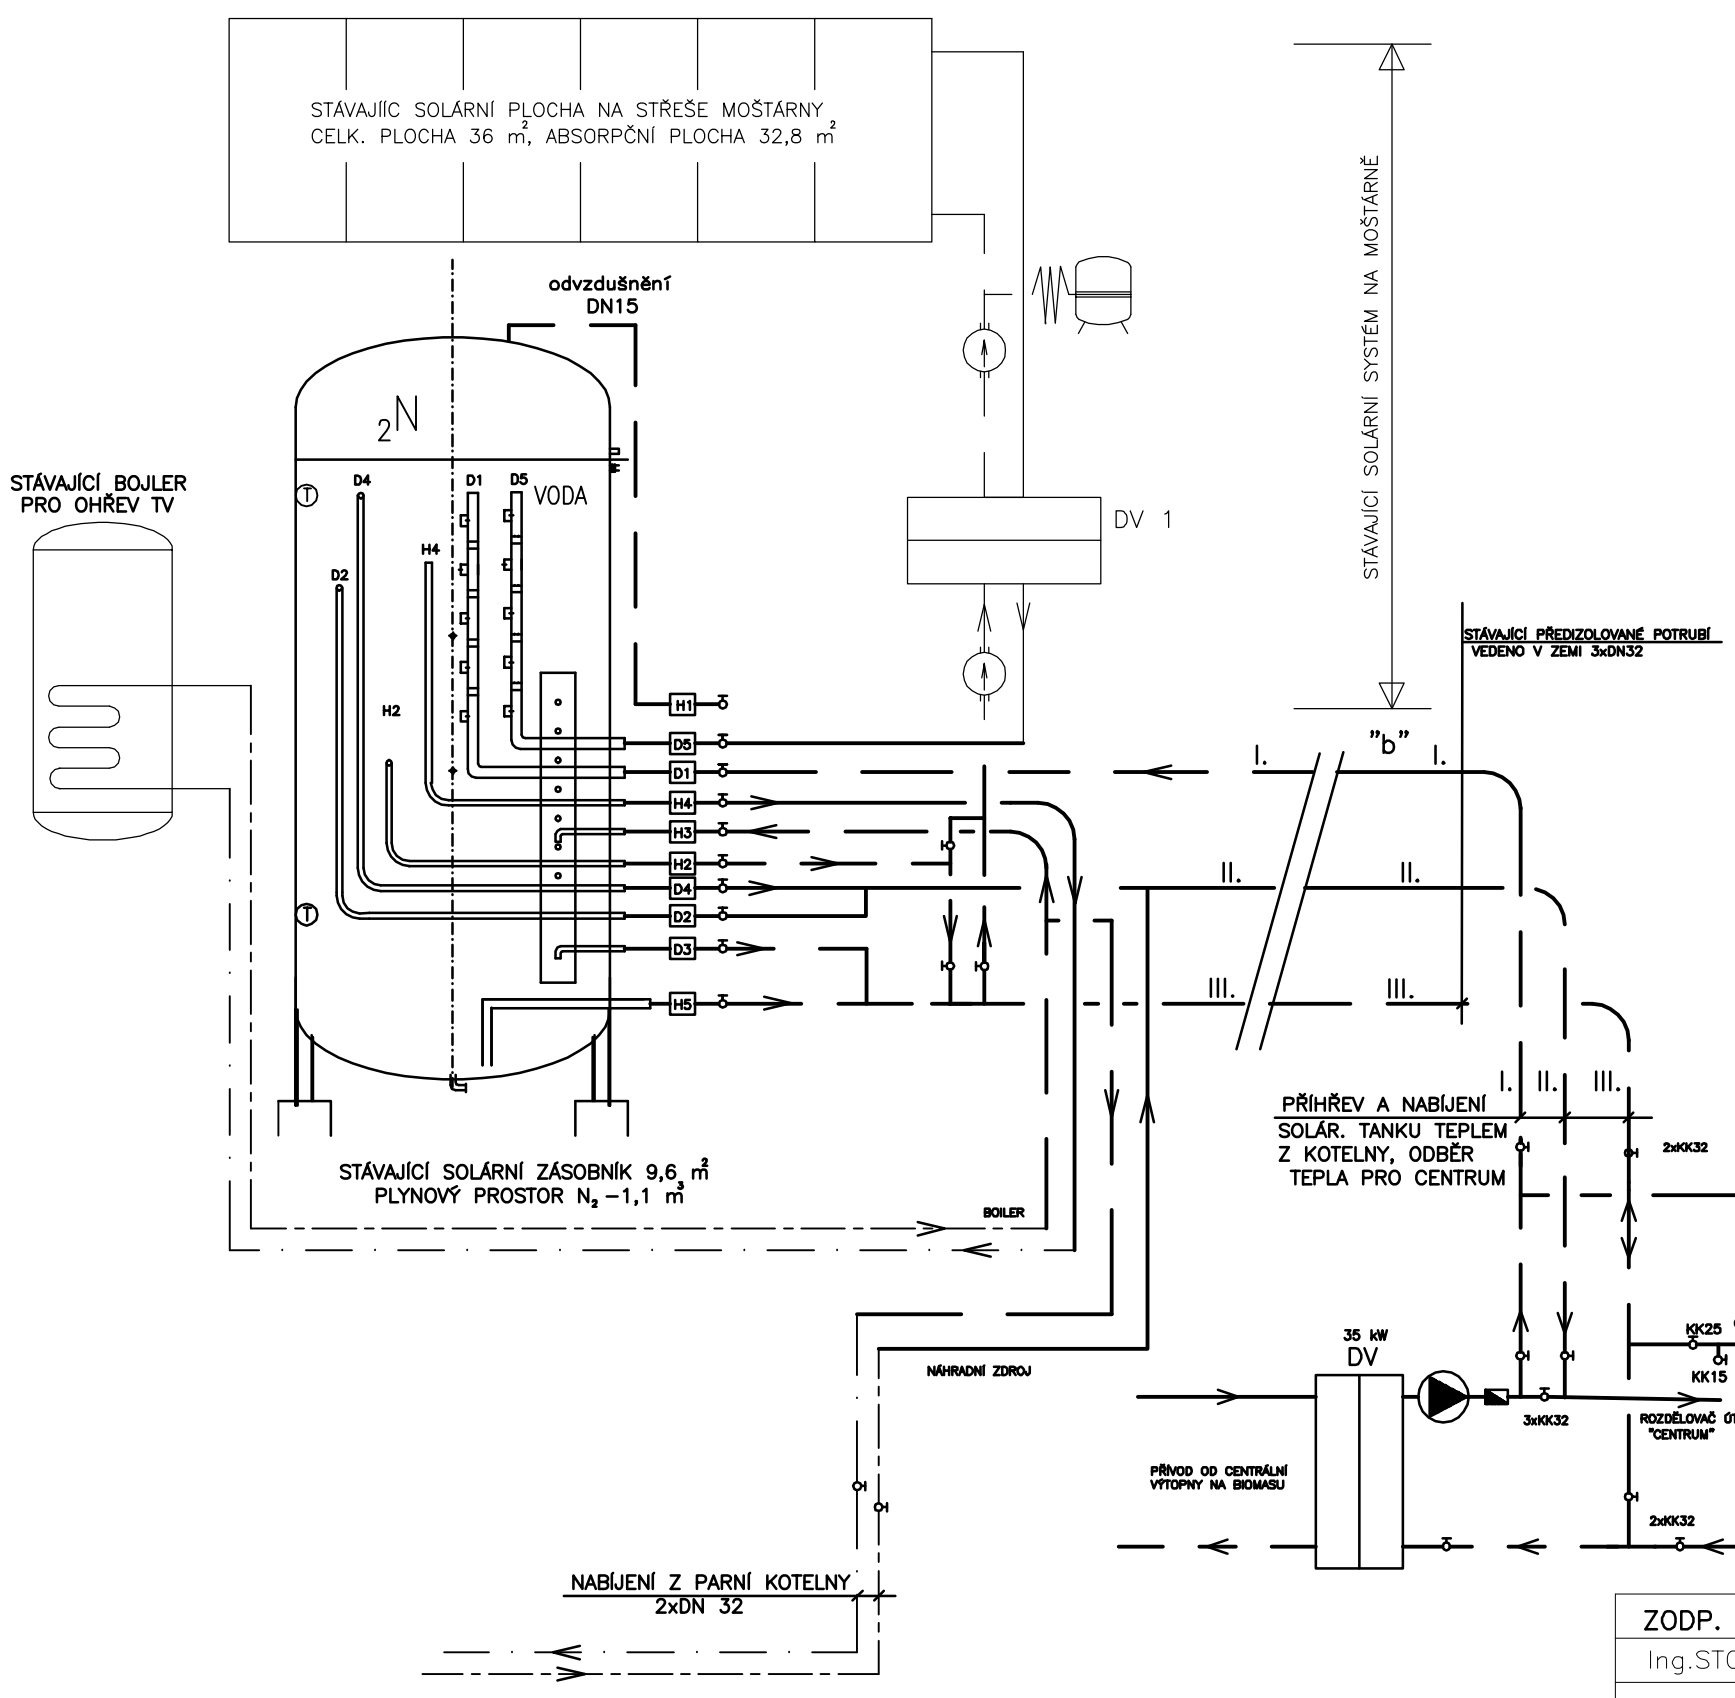

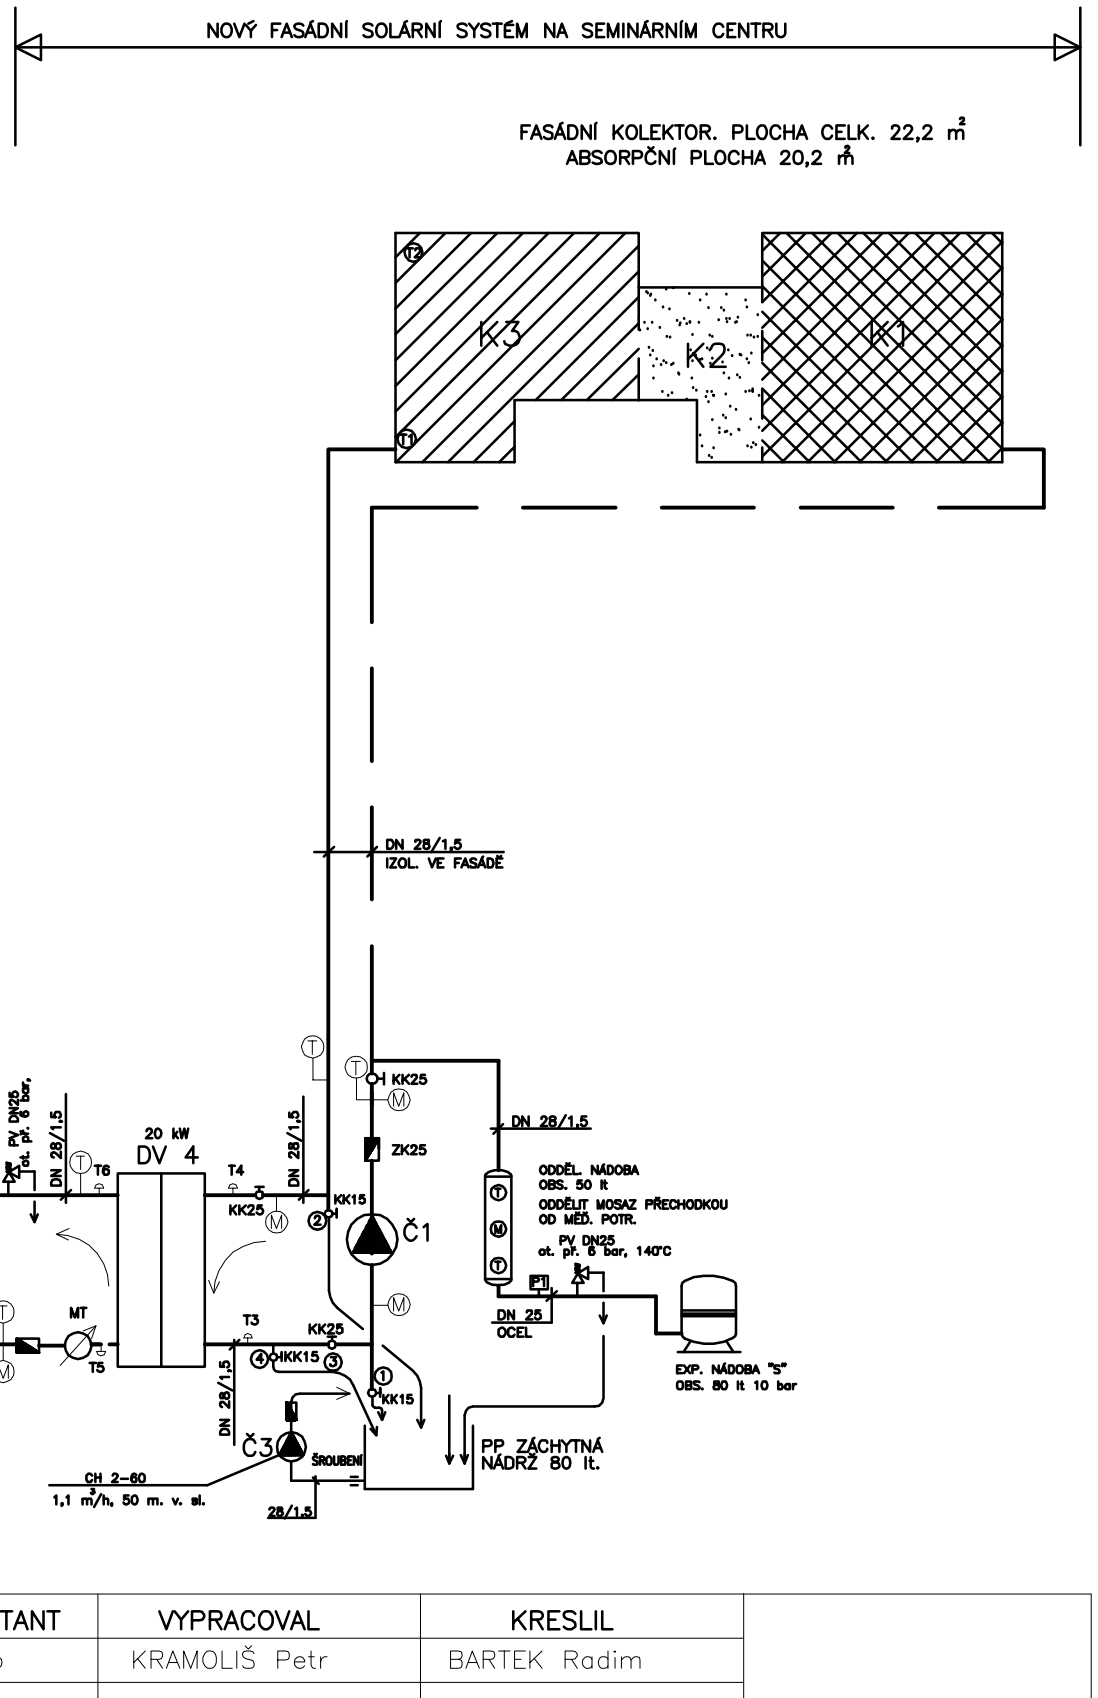

LEGENDA:

Č1..... ČERPADLO UPS 25–60; 0,42 m³/h; 2,3 m v. sl.; 90 W; 1x230 V, 0,34 A; ot.1
Č2..... ČERPADLO UPS 25–40; 0,38 m³/h; 1,7 m v. sl.; 60 W; 1x230 V, 0,26 A; ot.1
Č3..... ČERPADLO CH 2–60; 1,2 m/h; 50 m v. sl.; 840 W; 1x230 V, 3,8 A;

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	
Ing.STOLEK Ivo	KRAMOLIŠ Petr	BARTEK Radim	
INVESTOR: ZO ČSOP VERONICA, Panská 9, 602 00 Brno			
AKCE: FASÁDNÍ SOLÁRNÍ SYSTÉM–HOSTĚTÍN			DATUM: 8/2006
			ARCH.Č.: 2326
ČÁST: SOLÁRNÍ SYSTÉM			POČ. A4: 2
			MĚŘÍTKO: ---
NÁZEV: SCHÉMA SOLÁRNÍHO SYSTÉMU			**VÝKR.Č.:**2326–103

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz